

XALIS 1000 : ENTREE PONT DE JAUGE XALIS 1000 : STRAIN GAUGE INPUT



MANUEL D'UTILISATION* USER MANUAL*



XALIS

INDICATEUR NOUVELLE GENERATION



GENERALITES / GENERAL POINTS

Précautions de mise en service	Precaution of starting	Page 3
Normes environnementales	Compliance international standard	Page 4
Glossaire	Glossary	Page 28
Lexique	Lexicon	Page 29

XALIS

Références	References	Page 5
Caractéristiques entrée/sorties	Input/outputs characteristics	Page 6
Fonctions	Functions	Page 7 / 8
Caractéristiques techniques	Technical characteristics	Page 8 / 9
Cablage	Wiring	Page 9

PROGRAMMATION / PROGRAMMING

Présentation / touches	Presentation / Key functions	Page 10
Mesures	Measures	Page 11
Menu principal	Main menu	Page 12
Menu informations	Informations menu	Page 13
Menu Configuration	Configuration menu	Page 14
Menu entrée	Input menu	Page 15 / 16
Menu sorties	Outputs menu	Page 17
Menu alarmes	Alarms menu	Page 18 / 19
Menu paramètres	Parameters menu	Page 20
Menu communication RS485	Communication RS485 menu	Page 21
Menu affichage	Display menu	Page 22
Menu programmation	Programmation menu	Page 23
Menu seuils alarmes	Alarms thresholds menu	Page 24
Menu simulations	Simulations menu	Page 25
Menu RAZ	Reset menu	Page 26
Menu tarage	Tare menu	Page 27

GENERALITES / GENERAL POINTS



Précautions de mise en service / Starting Precaution

Afin d'assurer les conditions de qualité, de précision et de sécurité, l'utilisateur doit lire attentivement et se conformer aux règles de montage et d'utilisation indiquées dans ce présent manuel.

A la réception de l'appareil, vérifier qu'il n'a subi aucun dommage durant le transport.

Il n'y a pas de fusible de protection de l'alimentation dans le convertisseur.

Il est possible d'installer un fusible externe, retardé, adapté à la tension d'alimentation (Valim) et répondant à la formule :
 $I \text{ (en mA)} = 5000 / \text{Valim}$

Les opérations de manutention et de maintenance devront être effectuées uniquement par du personnel qualifié et autorisé.

Toute ouverture de produit entraîne immédiatement l'annulation de la garantie.

Si un appareil ne peut plus être utilisé dans les conditions de sécurité optimales, il doit être mis hors service et protégé contre toute utilisation par inadvertance, avant d'être retourné chez JM Concept.

Les réparations se font uniquement dans les locaux de JM Concept.

Toute installation ne correspondant pas aux impératifs de montage entraîne l'annulation de la garantie.

Tension maximale : 256 Vac - 240 Vdc

Diamètre de section du fil : 2,5 mm²

L'isolation des circuits externes sous tension dangereuse branchés sur les Entrées Sorties doit être de 2500 Vac

Le produit doit être conservé à l'abri de l'humidité et de la poussière.

La température du local de stockage doit être comprise entre -25°C et + 80°C

To keep quality, precision and security conditions, user should carefully read and conform to assembly rules and to use described in this user's guide.

On device delivery, please verify that it has undergone no damage during transport.

There is no power supply protection fuse in the transducer, it would be necessary to forecast an external.

It is possible to install a external delayed fuse appropriate for the supply voltage (V supply), according to following calculation :
 $I \text{ (in mA)} = 5000 / V \text{ supply}$

Handling or maintenance operations should only be carried out by qualified and authorized staff.

Once product is opened, it immediately invalidates the guarantee.

If a device can no longer be used with optimal safety conditions, it should be put of order and protected against any inadvertent use, before it is returned to JM Concept.

All repairs are made solely in our factory.

The installation must correspond with the assembly imperatives in order to ensure the validation of guarantee.

Maximal voltage : 256 Vac - 240 Vdc

Diameter of section of the wire : 2.5 mm²

The insulation of the external circuits under dangerous voltage connected on the Inputs and Outputs must be 2500 Vac

The product must be preserved shielded from the humidity and from the dust.

The temperature of storage has to be between -25°C and + 80°C

Avant utilisation / Before using

La séquence à respecter pour effectuer une bonne programmation est la suivante :

- Programmation de l'affichage et de l'entrée (Page 15 à 25)
 Mode, Type, Echelle, point décimal, Résolution, Fonction pour entrées process et potentiomètre, filtre numérique, Cut-off.

- Programmation des sorties :
 . Sorties Analogiques

- Analogiques (Calibre, début et fin d'échelle, sécurité, limite) (Page 26)

- Relais (led, relais, type d'alarme, hystérésis, temporisation, rupture, mémorisation) (page 27 à 28)

Respect the following sequence to do the right programming :

- Input and display programming (Page 15 to 25)
 Mode, Type, Scale, Decimal point, resolution, function for process and potentiometer inputs, digital filter, Cut-off.

- Outputs programming
 Analogue outputs

- Analog (Scale, beginning and full scale, Safety, Limit) (Page 26)

- Relays (Led, Relay, Alarme type, Hysteresis, Delay, Rupt, Memorisation) (Page 27 to 28)

GENERALITES / GENERAL POINTS

Conformités environnementales / International conformity



TESTS ENVIRONNEMENTAUX	ENVIRONMENTAL TESTING	
Froid	Cold	IEC 60068 - 2 - 1
Chaleur sèche	Dry heat	IEC 60068 - 2 - 2
Chaleur humide, essais continus	Damp heat steady state	IEC 60068 - 2 - 78
Vibrations sinusoïdales	Sinusoidal vibrations	IEC 60068 - 2 - 6
Variation de température	Change of temperature	IEC 60068 - 2 - 14
Chocs	Chock	IEC 60068 - 2 - 27
Secousses	Bump	IEC 60068 - 2 - 29
Indice de protection (Code IP)	Protection degrees (IP code)	IEC 60529
MESURE DE PROCESS INDUSTRIEL	INDUSTRIAL PROCESS MEASUREMENT	
Conditions climatiques	Climatic conditions	IEC 60654 - 1
Alimentation	Power supply	IEC 60654 - 2
Influences mécaniques	Technical influences	IEC 60654 - 3
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY	
Emissions rayonnées	Radio frequency disturbance	EN 55011 Class(e) A
Perturbations discontinues	Requirement for household appliances	EN 55014
Emissions de courant harmonique	Limits for harmonic current emissions	EN 61000 - 3 - 2
Fluctuations de tension	Limitations of voltage exchange	EN 61000 - 3 - 3
Immunité aux décharges électrostatiques(Contact)	Electrostatic discharge immunity test(Contact)	IEC 61000 - 4 - 2 4KV
Immunités aux décharges électrostatiques(Air)	Electrostatic discharge immunity test (Air)	IEC 61000 - 4 - 2 8KV
Immunités aux champs électromagn. rayonnés	Electromagnetic field immunity test	IEC 61000 - 4 - 3 10V/m
Immunités aux transitoires électriques rapides	Electrical fast transient / burst immunity test	IEC 61000 - 4 - 4 4KV
Immunités aux ondes de choc	Surge immunity test	IEC 61000 - 4 - 5 3KV
Immunités aux radios fréquences conduites	Immunity to conducted disturbances	IEC 61000 - 4 - 6
Immunités au champ magnéti.à fréquence réseau	Power frequency magnetic test	IEC 61000 - 4 - 8 30A/m
Immunités au champ magnéti.impulsionnel	Pulse magnetic immunity test	IEC 61000 - 4 - 9 1000A/m
Immunités aux creux et variations de tension	Short interrupt.and voltage variations immunity	IEC 61000 - 4 - 11
Immunités aux ondes oscillatoires amorties	Oscillatory waves immunity test	IEC 61000 - 4 - 12 3KV
Rigidité diélectrique	Dielectric strenght	IEC 60255 - 5 2.5KV - 50Hz
CIRCUITS IMPRIMES (PCBS)	PRINTED CIRCUITS BOARD (PCBS)	
Vernis de protection	Foil side varnish protection	UL 94V0
Tropicalisation	Tropicalisation	Vernis UV
Circuit multicouches rigides	Rigid multilayer printed boards	IEC 62326 - 4

XALIS

Références / References



ENTREE / INPUT		SORTIES / OUPUTS			
Pont de jauge Strain gauge		1 analogique isolée 1 isolated analogue	2 analogiques isolées 2 isolated analogues	2 Relais 2 Relays	4 Relais 4 Relays
XALIS 1000 U0	✓				
XALIS 1000 U1	✓	✓			
XALIS 1200U 0	✓			✓	
XALIS 1200 U1	✓	✓		✓	
XALIS 1400 U1	✓	✓			✓
XALIS 1400 U2	✓		✓		✓

Communication Digital Bus

- RS 485 Modbus isolée. La liaison numérique permet la programmation et la récupération de toutes les mesures des XALIS.
- USB en face arrière permettant la programmation de XALIS par PC.

- RS 485 isolated Modbus Digital output enables XALIS programming, and to recover every XALIS measurement.
- USB on rear face enable easy PC programming

Dimensions

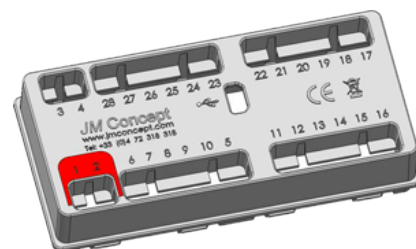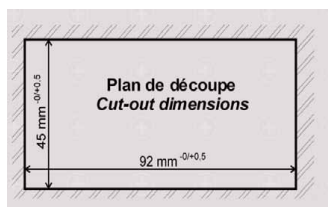

Vue / View



XALIS

Entrée / Input

CALIBRES D'ENTREE	+/-18mv, +/-35mv, +/-75mv, 150mv, +/-300mv, +/-600mv, +/-1v, +/-2v,	INPUT RANGES	+/-18mv, +/-35mv, +/-75mv, 150mv, +/-300mv, +/-600mv, +/-1v, +/-2v,
MONTAGE	4 ou 6 fils	ASSEMBLY	4 or 6 wires
TENSION D'EXCITATION DU PONT DE JAUGE	Réglage de la tension du pont de jauge : 2v à 10v Consommation max : 100ma à 10v, 50ma à 5v	VOLTAGE EXCITEMENT OF STRAIN GAUGE	Strain gauge voltage regulation : 2v à 10v Max Consumption : 100ma to 10v, 50ma to 5v

Sorties / Outputs

SORTIE ANALOGIQUE	XALIS 1000U1 - XALIS 1200U1 XALIS 1400U1 - XALIS 1400U2	ANALOGUE OUTPUT	XALIS 1000U1 - XALIS 1200U1 XALIS 1400U1 - XALIS 1400U2
COURANT	Echelles standards: 0-10mA; 0-20mA ; 4-20mA Echelle réglable : De 0mA à 22mA	CURRENT	Standard scales : 0-10mA; 0-20mA ; 4-20mA Adjustable scale : from 0mA à 22mA
TENSION SA 1 SA 2	Echelles standards: 0-10V ; 0-5V ; 1-5V ; 2-10V ; Echelle réglable : De 0 à 11V Echelles standards: 0-10V ; 0-5V ; 1-5V ; 2-10V ; +/- 10 V Echelle réglable : De -11 V à +11 V	CURRENT SA 1 SA 2	Standard scales: 0-10V ; 0-5V ; 1-5V ; 2-10V ; Adjustable scale : De 0 à 11V Standard scales: 0-10V ; 0-5V ; 1-5V ; 2-10V ; +/- 10 V Adjustable scale: De -11 V à +11 V
SORTIE 2 RELAIS	XALIS 1200U0 - XALIS 1200U1 2 Relais 1RT - 2A -250Vac	2 RELAYS OUTPUTS	XALIS 1200U0 - XALIS 1200U1 2 Relays 1 MO & MC - 2A -250Vac
SORTIE 4 RELAIS	XALIS 1400U1 - XALIS 1400U2 4 Relais 1RT - 2A -250Vac	4 RELAYS OUTPUTS	XALIS 1400U1 - XALIS 1400U2 4 Relays 1 NO & NC - 2A -250Vac
CONTACT TOR	Contact libre de potentiel permettant d'effectuer le tarage	TOR CONTACT	Free contact of potetiel allowing To make the tarage

Fonctions / Functions
1/2

AFFICHAGE	Affichage numérique et alphanumérique bicolore	DISPLAY	2 colors numerical and alphanumerical display
COULEUR	Choix de la couleur indépendante pour la ligne numérique ou alphanumérique.	DISPLAY COLOR	Color choice green or red separately on digital or alphanumerical display
CHANGEMENT DE COULEUR	Possibilité de changement de couleur automatique lors du changement d'état des relais.	COLOR DISPLAY CHANGE	Automatic color change possibility in case of alarm
VISUALISATION DES ENTREES	L'indicateur permet de visualiser l'entrée en valeur physique et en valeur programmée.	INPUT DISPLAY	The indicator enables to display, the inputs in physical or programmed value.
VISUALISATION DES SORTIES	L'indicateur permet de visualiser les sorties, en valeur physique et en pourcentage ainsi que l'état des relais.	OUTPUT DISPLAY	The indicator enables to display outputs, in physical value or in percent, it also displays alarms status.
PROGRAMMATION	Programmation par 4 touches en face avant et par USB en face arrière avec le logiciel gratuit IXLOG XALIS 	PROGRAMMATION	Programming with 4 keys on front face and with USB plug on rear panel with free software IXLOG XALIS 
OFFSET	Réglage de l'Offset d'entrée sur tout type d'entrée	OFFSET	Input Offset setting on all input types
TARAGE	Fonction tarage Activation par le contact TOR libre de potentiel	TARE	Tare setting Activation by the TOR contact free of potential
SIMULATION	La fonction simulation permet d'agir sur les sorties analogiques, relais, et sur l'affichage indépendamment de l'entrée et sans déconnecter ni l'entrée, ni les sorties	SIMULATION	Simulation function allows action concerning analogue output, relays and display separately from input and without disconnecting input or output
LIMITATION DE SORTIE	Possibilité de limitation de la valeur de sortie. Limitation haute et Limitation Basse	OUTPUT LIMITS	Allows outputs limitation values High and low limits
SECURITE CAPTEUR	Traduit la rupture capteur sur l'affichage et sur les sorties relais et analogiques (en saisissant une valeur de repli)	SENSOR SAFETY	Shows sensor break on display, on analog output (by entering drop out value), on relays and digital output



XALIS

Fonctions / Functions

2/2

SEUILS	Mode simple ou mode bande, avec sécurité positive ou négative Réglage des seuils de l'hystérésis et de la tempo (indépendante à la montée ou à la descente) Accès directs au réglage des seuils, mémorisation et acquittement d'alarme	THRESHOLDS	Simple mode or band-mode with positive or negative safety. Threshold, hysteresis and temporization adjustment (separately from rise or fall) Direct access to thresholds Alarm memorizing and alarm deleting
ACQUITTEMENT DES ALARMES	Indépendant pour chacune des alarmes	ALARMS RESET	Separately on each alarm
MEMORISATION DES ALARMES	Indépendante pour chacune des alarmes	ALARMS MEMOR	Separately on each alarm
UNITES	Possibilité d'afficher tous types d'unité ou de créer soi-même l'unité souhaitée Type classés par : poids, force, pression, volume, dosage, distance	UNITS	Possibility of showing every types of unit Or to create oneself the desired unit Type classified by: weight, strength, pressure, Volume, dosage, distance
COMMUNICATION	Communication serie RS485 programmable de 1200 à 115 200 Bauds Communication USB	COMMUNICATION	Communication serie RS485 programmable from 1200 to 115 200 Bauds Communication USB
AUTRES FONCTIONS	Cut Off - Résolution 1 ou 10 points Position de la virgule - Filtrage Verrouillage	OTHERS	Cut Off - Resolution - Comma Filtering - Display light off

Caractéristiques techniques / Technical characteristics


IMPEDANCE D'ENTREE	Entrée tension 50 MΩ	INPUT IMPEDANCE	Voltage input 50 MΩ
IMPEDANCE DE SORTIE	Sortie courant SA 1 < 950Ω Sortie tension SA 1 > 4,7kΩ Sortie courant SA 2 < 600Ω Sortie tension SA 2 > 4,7kΩ Alim. capteur U < 24V - I < 26mA	OUTPUT IMPEDANCE	Current output SA 1 < 950Ω Voltage output SA 1 > 4.7kΩ Current output SA 2 < 600Ω Voltage output SA 2 > 4.7kΩ Sensor supply U < 24V - I < 26mA
SORTIE RELAIS	Relais relais 1RT : 2A-250Vac	RELAYS OUTPUTS	Relay Relay 1C/O : 2A-250Vac
CLASSE DE PRECISION	0.10	PRECISION CLASS	0.10

XALIS

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

ISOLEMENT	Alim. / Entrée : 5000Vdc-3750Vac, 50Hz, 1mn Alim./ Sortie Ana.5000Vdc-3750Vac, 50Hz, 1mn Entrée / Sortie Ana. : 5000Vdc-3750Vac, 50Hz, 1mn Entrée / Sortie Num : 5000Vdc-3750Vac, 50Hz, 1mn Sortie Ana / Sortie Num : 5000Vdc-3750Vac, 50Hz, 1mn	ISOLATION	Supply / Input: 5000Vdc-3750Vac, 50Hz, 1mn Supply./ Output : 5000Vdc-3750Vac, 50Hz, 1mn Input / Ana output. : 5000Vdc-3750Vac, 50Hz, 1mn Input / Digital out : 5000Vdc-3750Vac, 50Hz, 1mn Ana out / Digital out : 5000Vdc-3750Vac, 50Hz, 1mn
CARACTERISTIQUES	Conversion analogique/numérique 24 bits d'entrée Conversion numérique/analogique 16 bits de sortie Temps de réponse 60ms Dérive thermique < 25ppm Ondulation résiduelle sortie courant < 20μA Ondulation résiduelle sortie tension < 10mV	CHARACTERISTICS	Analogue input/digital conversion 24 bits Digital output/analogue conversion 16 bits Response time 60ms Thermal drift < 25ppm Current output residual ripple < 20μA Voltage output residual ripple < 10mV
AUTRES	Source auxiliaire Standard : 20Vdc/370Vdc & 80Vac/256Vac en option : 20Vac/60Vac Consommation < 4VA Température de fonctionnement -10°C / +60°C Température de stockage -25°C / +80°C Indice de protection Face Avant IP65 Boîtier ABS Noir Auto extinguable UL V0 Option Tropicalisation	OTHERS	Auxiliary source Standard 20Vdc/370Vdc & 80Vac / 256Vac in option 20Vac/60Vac Consumption < 4VA Operating temperature -10°C / +60°C Storage temperature -25°C / +80°C Protection index IP65 Case Black ABS self-extinguible UL V0 Option Varnish

Cablage / Wiring

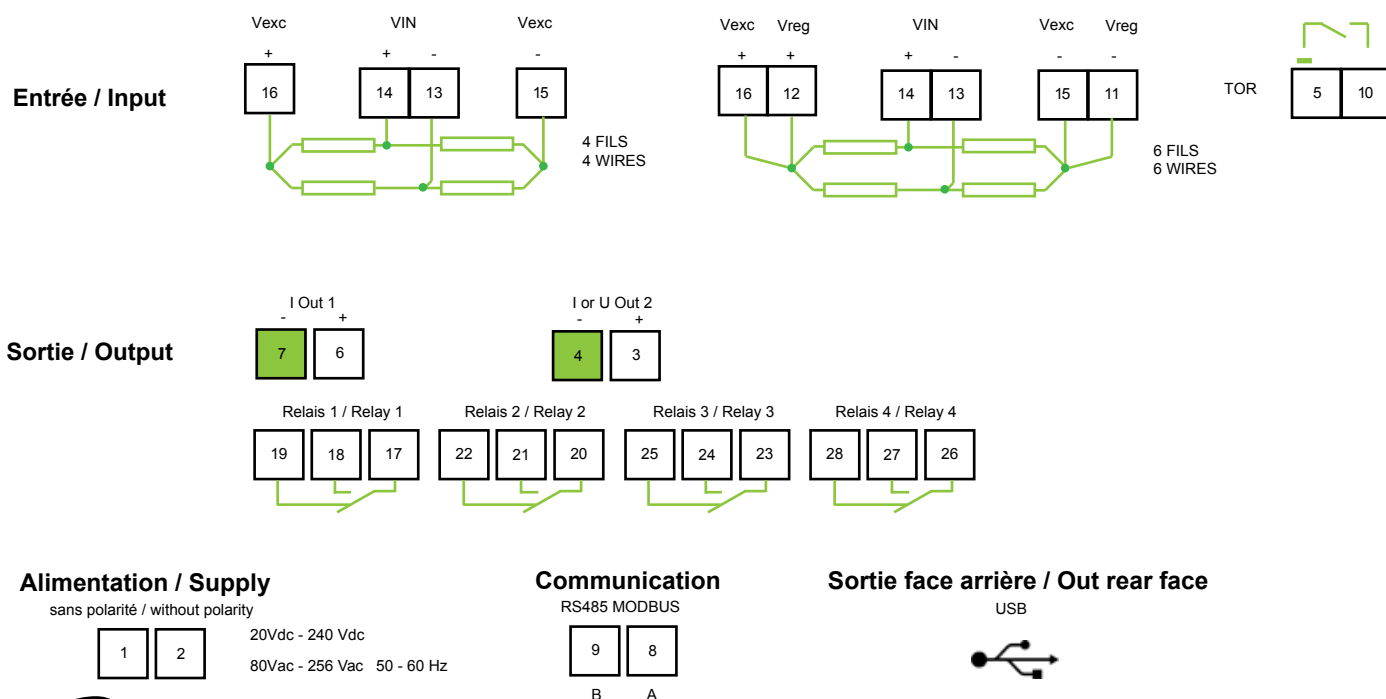

PROGRAMMATION / PROGRAMMING

Programmation / Programming

Le principe de programmation est celui des menus déroulants dans lesquels il suffit de faire défiler les fonctions disponibles jusqu'à l'affichage de celle recherchée, et de valider ce choix pour passer à l'étape suivante.

Le défilement peut se faire dans les 2 sens.

En cours de programmation, un ou plusieurs appuis sur la touche permet de revenir en mesure.

Programming principle is scrolling menus in which available functions are scrolling until chosen function display, and then validating this choice to go to next stage.

Scrolling can be done in two directions.

During programming, pressing key enables to come back to measurement mode.

Fonctions des touches / Key functions



Mode mesure / Measurement mode



Permet d'accéder aux différentes pages de mesures
Enables to access to the different measures



Permet de passer en mode programmation
Enables to enter in programming mode



Permet de faire la RAZ des minis-maxis et d'accéder à la fonction tarage
Enables to reset minis-maxis and to access to tare function

Mode programmation / Programming mode



Permet de choisir un menu ou la valeur d'un paramètre
Enables to choose a menu or the value of a parameter



permet de revenir en mode mesure [on remonte d'un cran chaque fois]
enables to come back in measurement mode [step by step]



permet de valider un choix de menu ou de configuration
enables to valid a menu or configuration choice

PROGRAMMATION / PROGRAMMING

Mesures / Measures

AFFICHAGE PRINCIPAL MESURE
- mesure nette
- unité
- TAG [par logiciel IXLOG]

MEASUREMENT MAIN DISPLAY
- net measure
- unit
- TAG [with software IXLOG]

AFFICHAGE MESURE BRUTE
GROSS MEASURE DISPLAY

AFFICHAGE MESURE PHYSIQUE
PHYSICAL MEASURE DISPLAY

AFFICHAGE MINI MESURE
MEASURE MINI DISPLAY

AFFICHAGE MAXI ENTREE
INPUT MAXI DISPLAY

AFFICHAGE NIVEAU SORTIE 1
OUTPUT 1 LEVEL DISPLAY

AFFICHAGE MINI NIVEAU SORTIE 1
MINI OUTPUT 1 LEVEL DISPLAY

AFFICHAGE MAXI NIVEAU SORTIE 1
MAXI OUTPUT 1 LEVEL DISPLAY

AFFICHAGE NIVEAU SORTIE 2
OUTPUT 2 LEVEL DISPLAY

AFFICHAGE MINI NIVEAU SORTIE 2
MINI OUTPUT 2 LEVEL DISPLAY

AFFICHAGE MAXI NIVEAU SORTIE 2
MAXI OUTPUT 2 LEVEL DISPLAY

MEnUS

MENU PRINCIPAL
MAIN MENU

119.28^{Kg}
PROC5

121.06^{Kg}
BRUT INP

23.56^V
PHY INPUT

1.78^{Kg}

114.5^{Kg}

127.36^{Kg}
MAXINPUT

9.48^{mA}

8.75^{mA}

10.63^{mA}
MAXI S1

3.42^V
34.2% S2

2.97^V
MINI S2

4.14^V
MAXI S2

MENU TARAGE
TARE MENU

MENU RAZ MINI MESURE
RESET MINI MEASURE MENU

MENU RAZ MAXI MESURE
RESET MAXI MEASURE MENU

MENU RAZ MINIS-MAXIS
RESET MINIS-MAXIS MENU

MENU RAZ MINIS-MAXIS
RESET MINIS-MAXIS MENU


MENU RAZ MINIS-MAXIS
RESET MINIS-MAXIS MENU

MENU RAZ MINIS-MAXIS
RESET MINIS-MAXIS MENU



PROGRAMMATION / PROGRAMMING


Menu principal / main menu

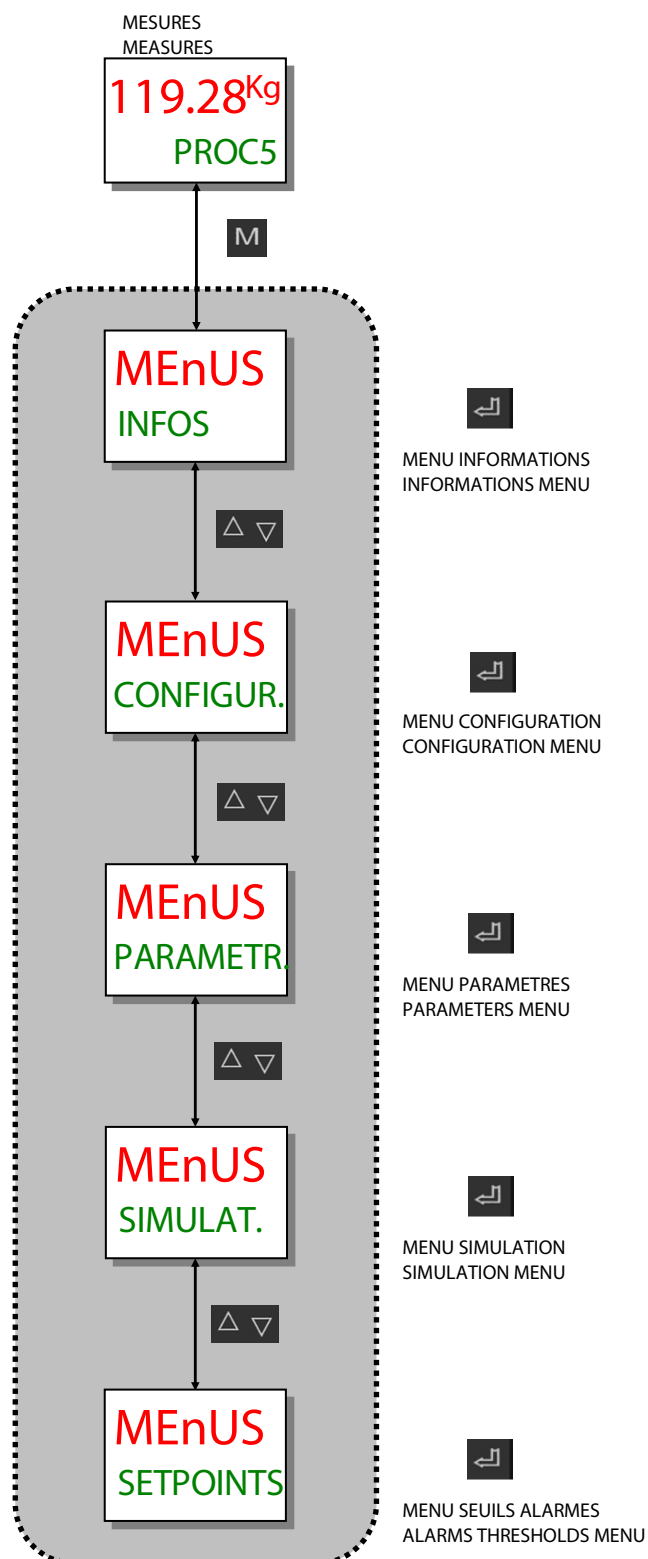




PROGRAMMATION / PROGRAMMING

Menu informations / Informations menu

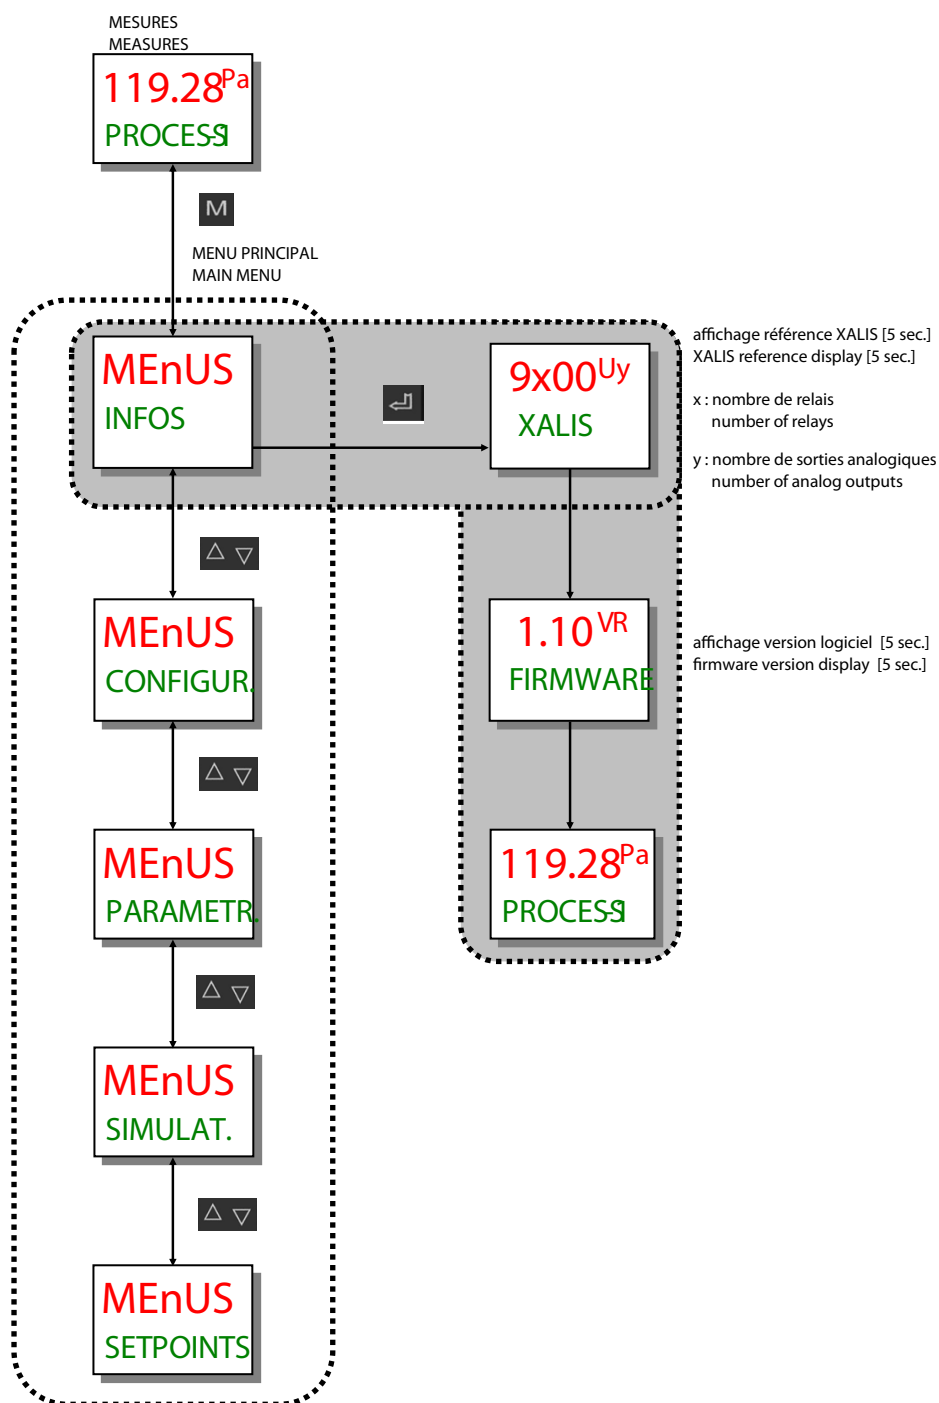

PROGRAMMATION / PROGRAMMING


Menu configuration / Configuration menu

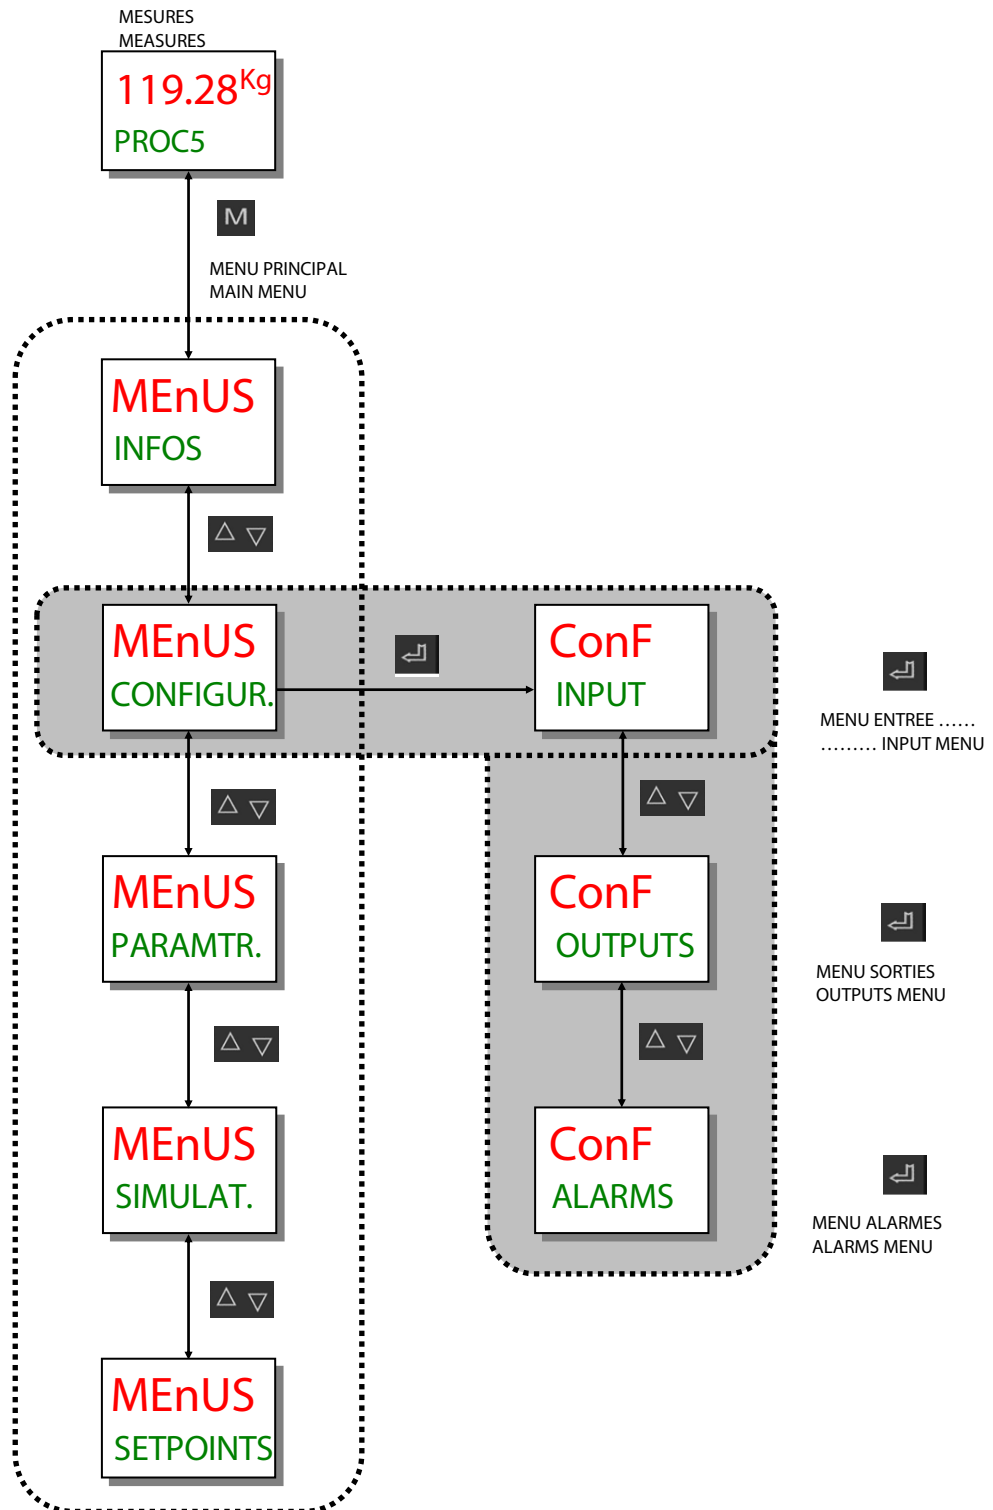

PROGRAMMATION / PROGRAMMING

Menu entrée / Input menu

1/2

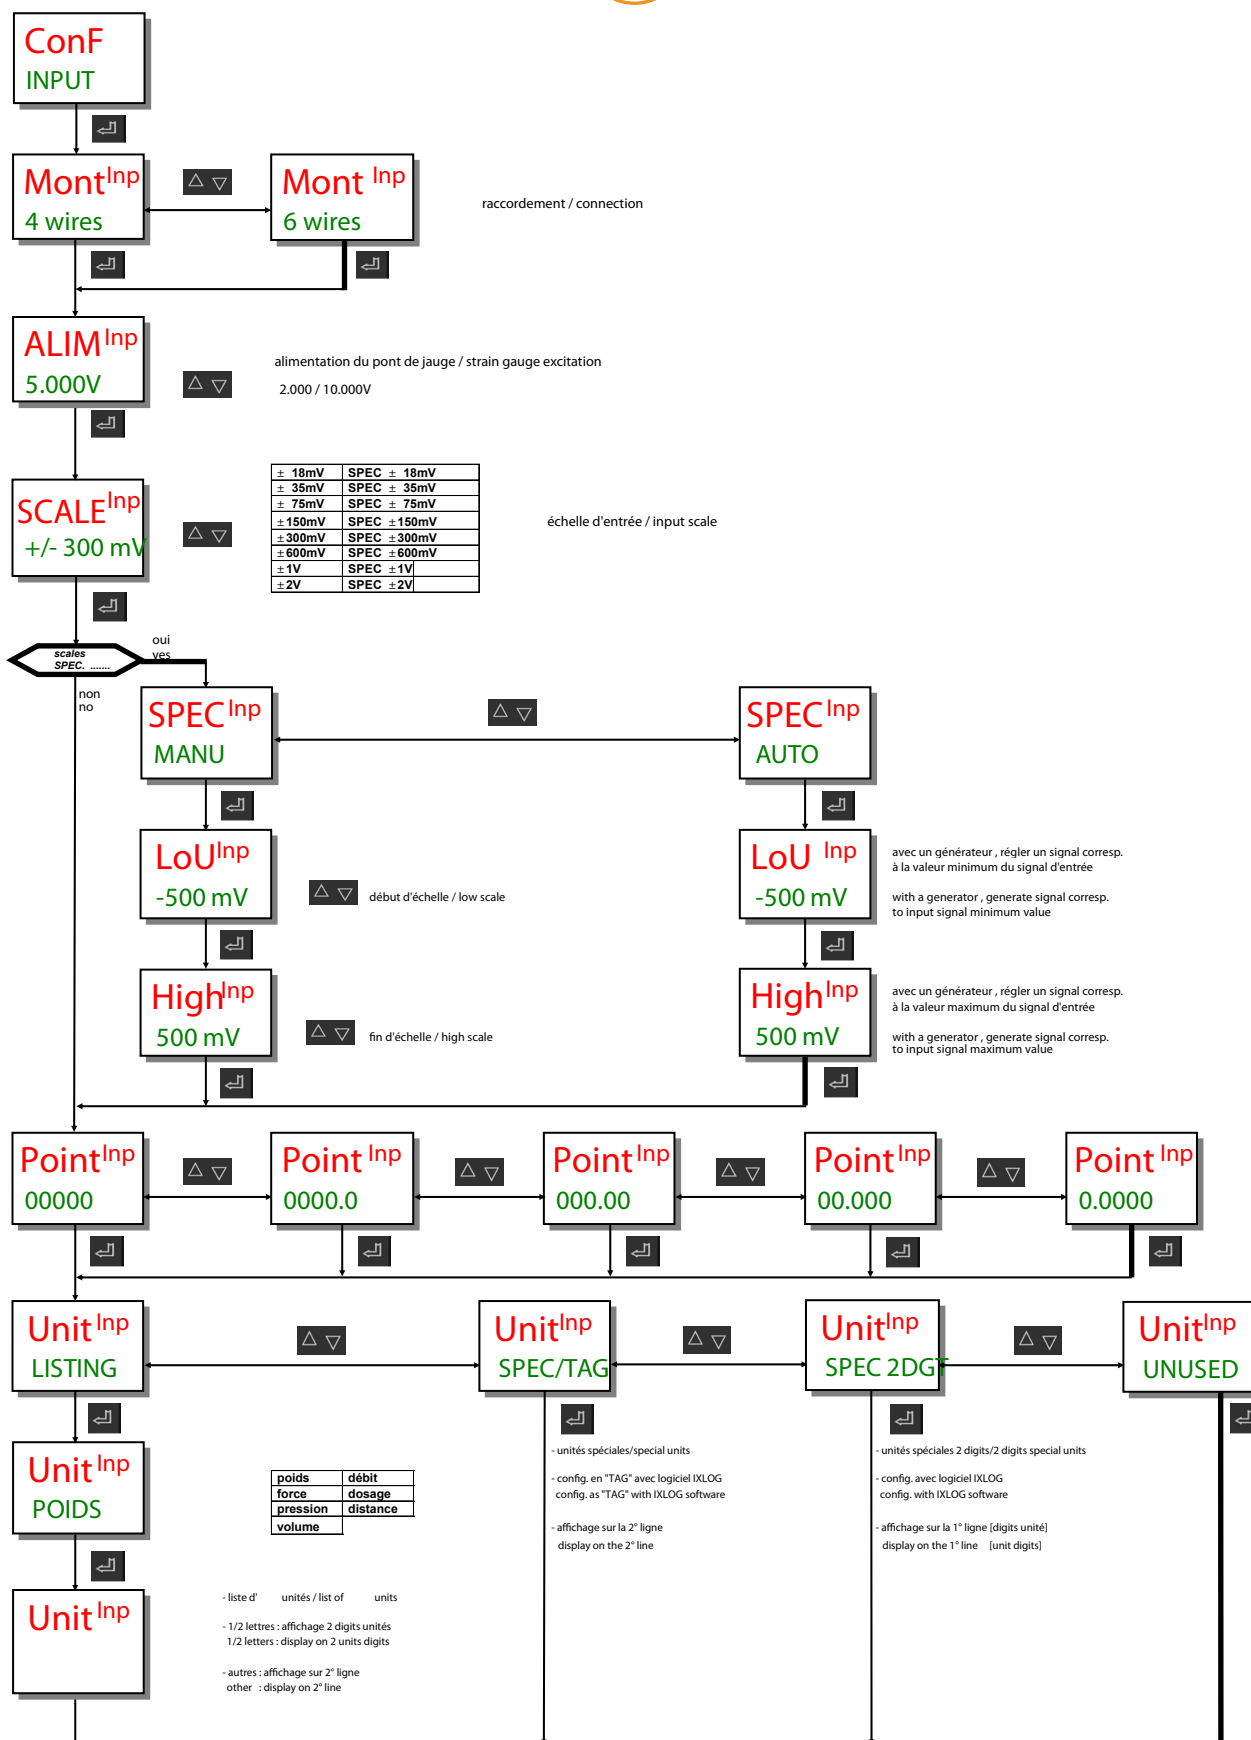




PROGRAMMATION / PROGRAMMING

Menu entrée / Input menu


2/2

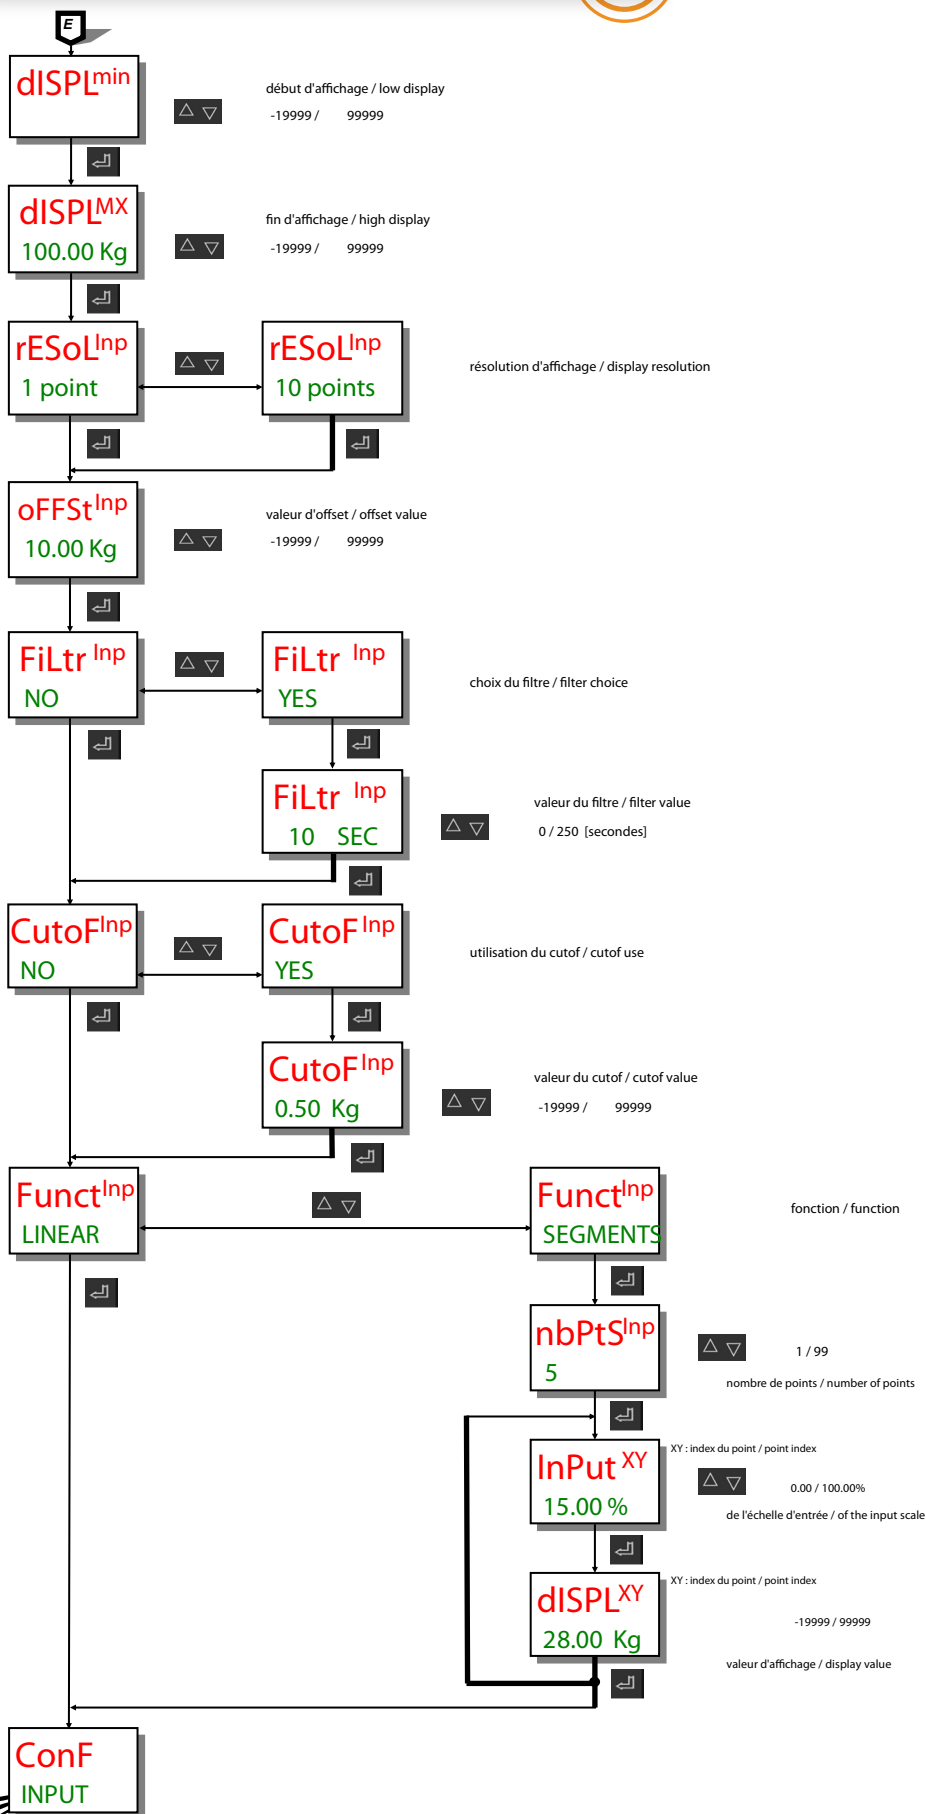

PROGRAMMATION / PROGRAMMING


Menu sorties / Outputs menu

x : index sortie analogique
analog output index

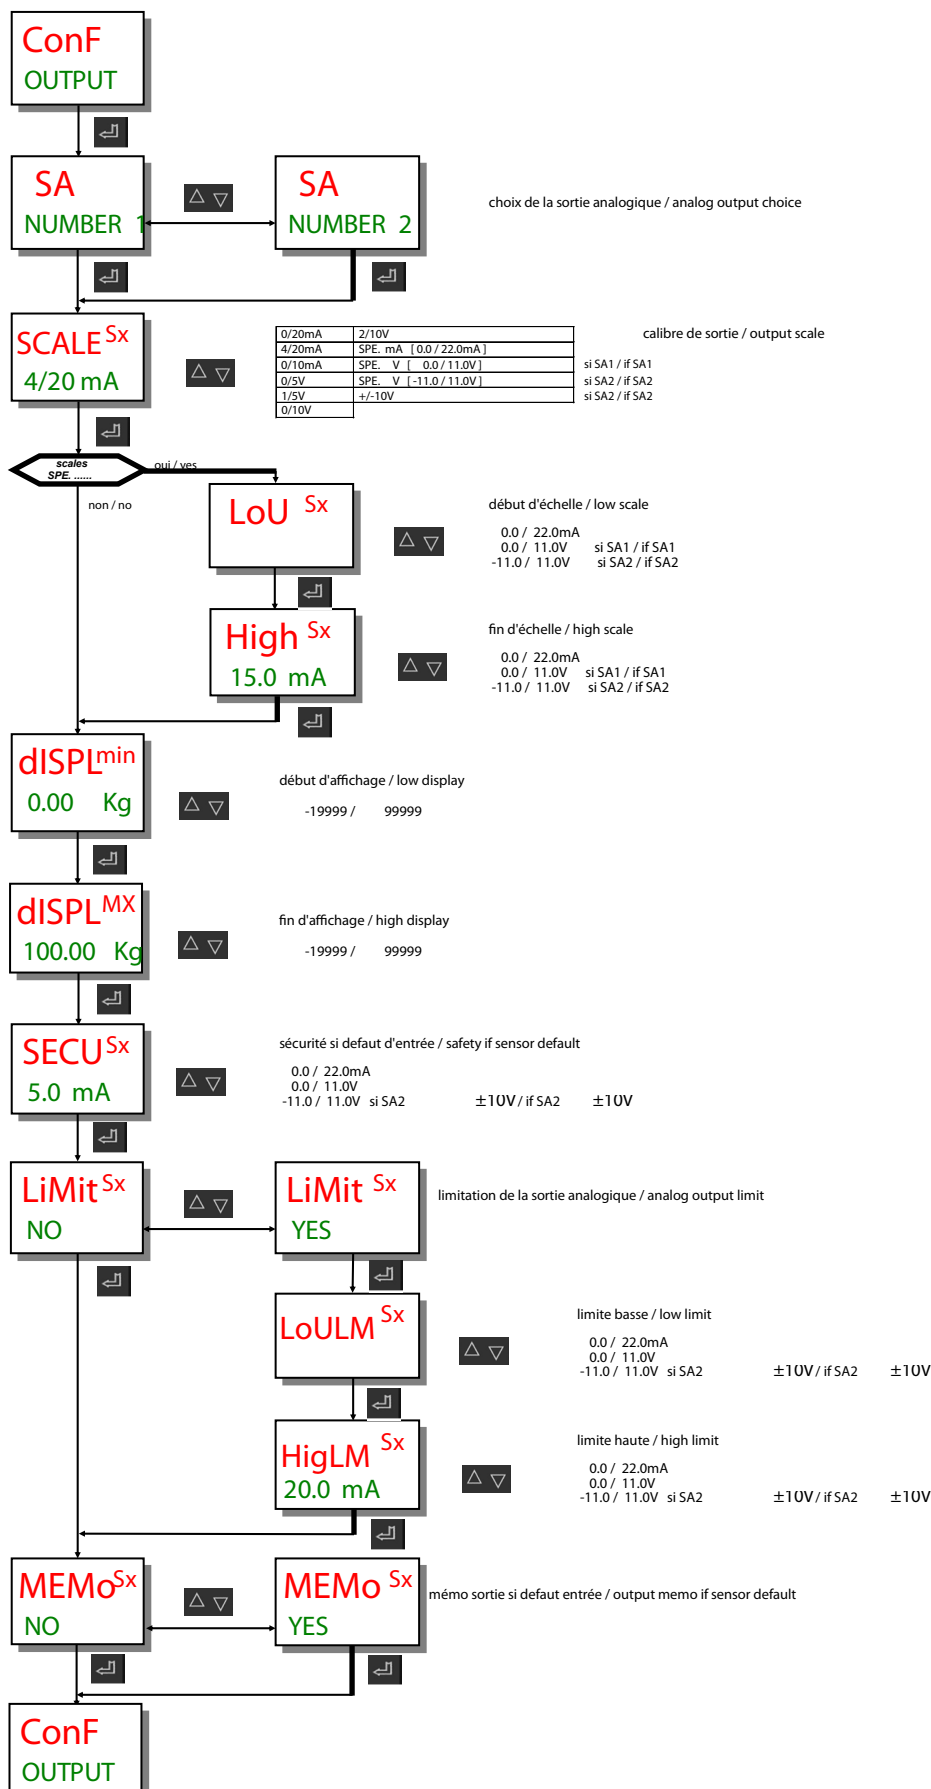

Menu alarmes / Alarms menu

1/2

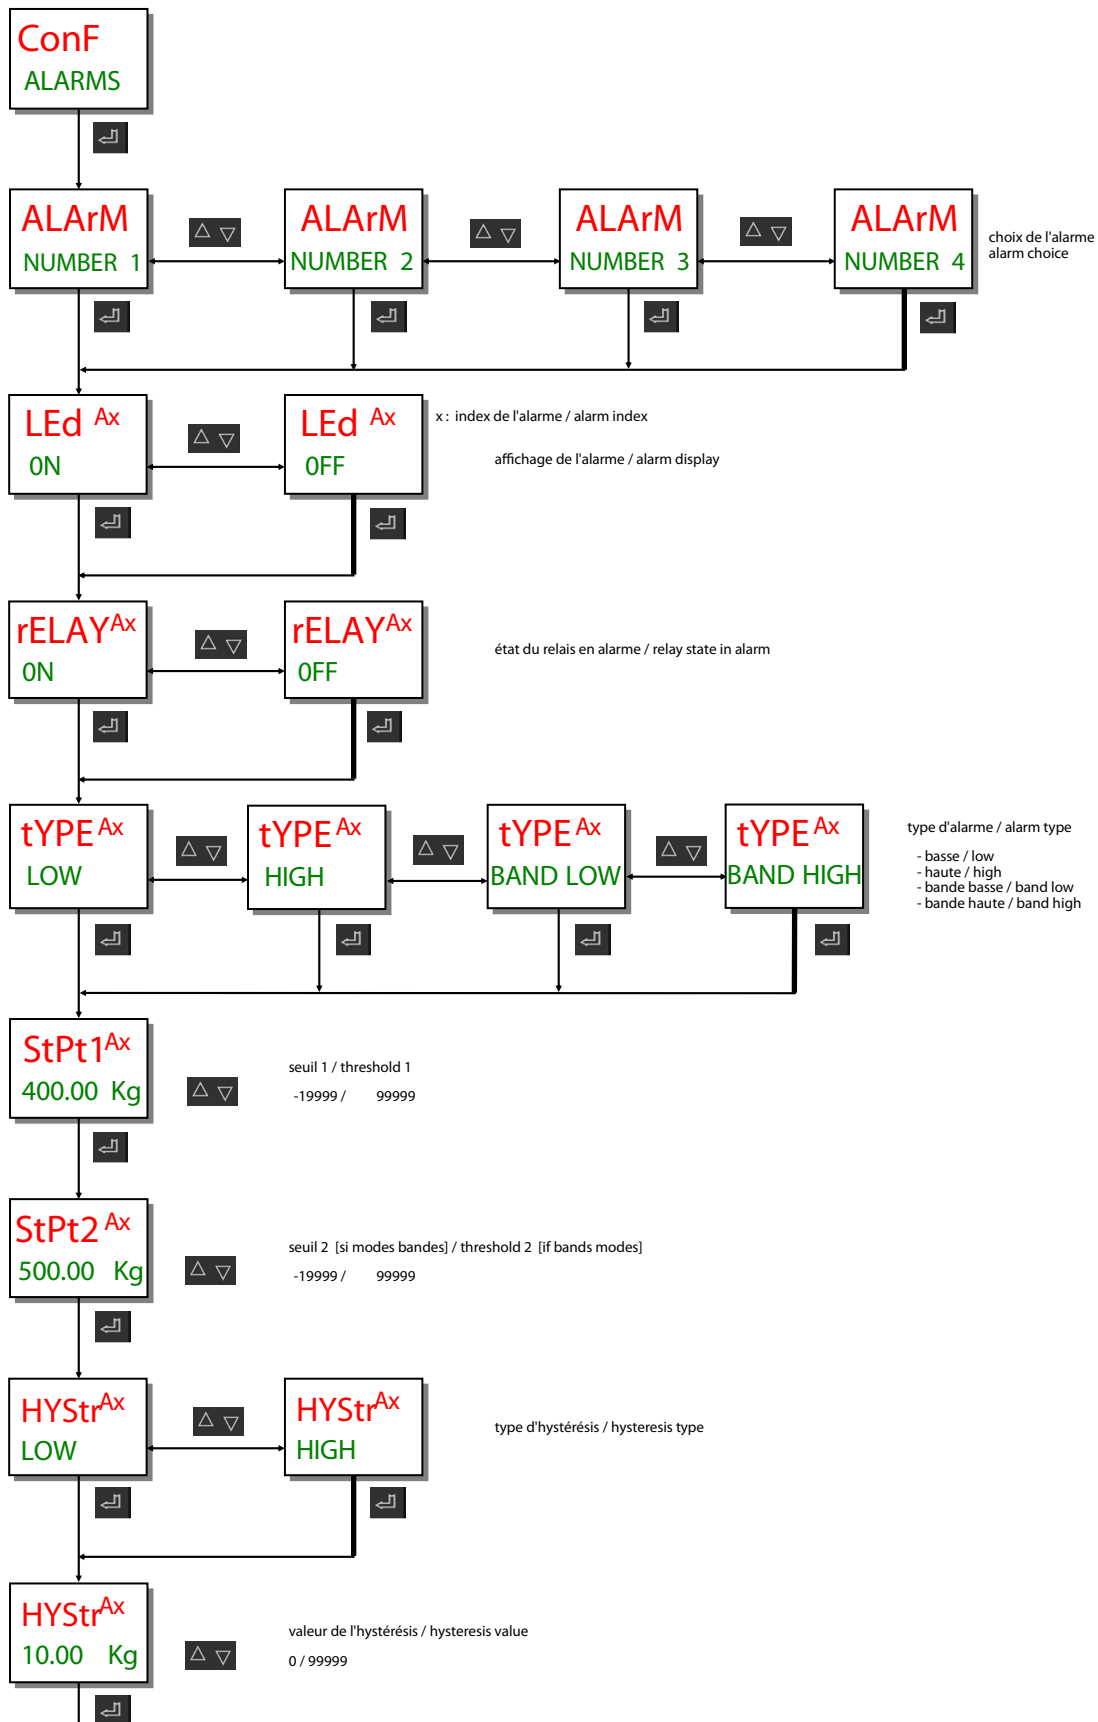




PROGRAMMATION / PROGRAMMING


Menu alarmes / Alarms menu

2/2

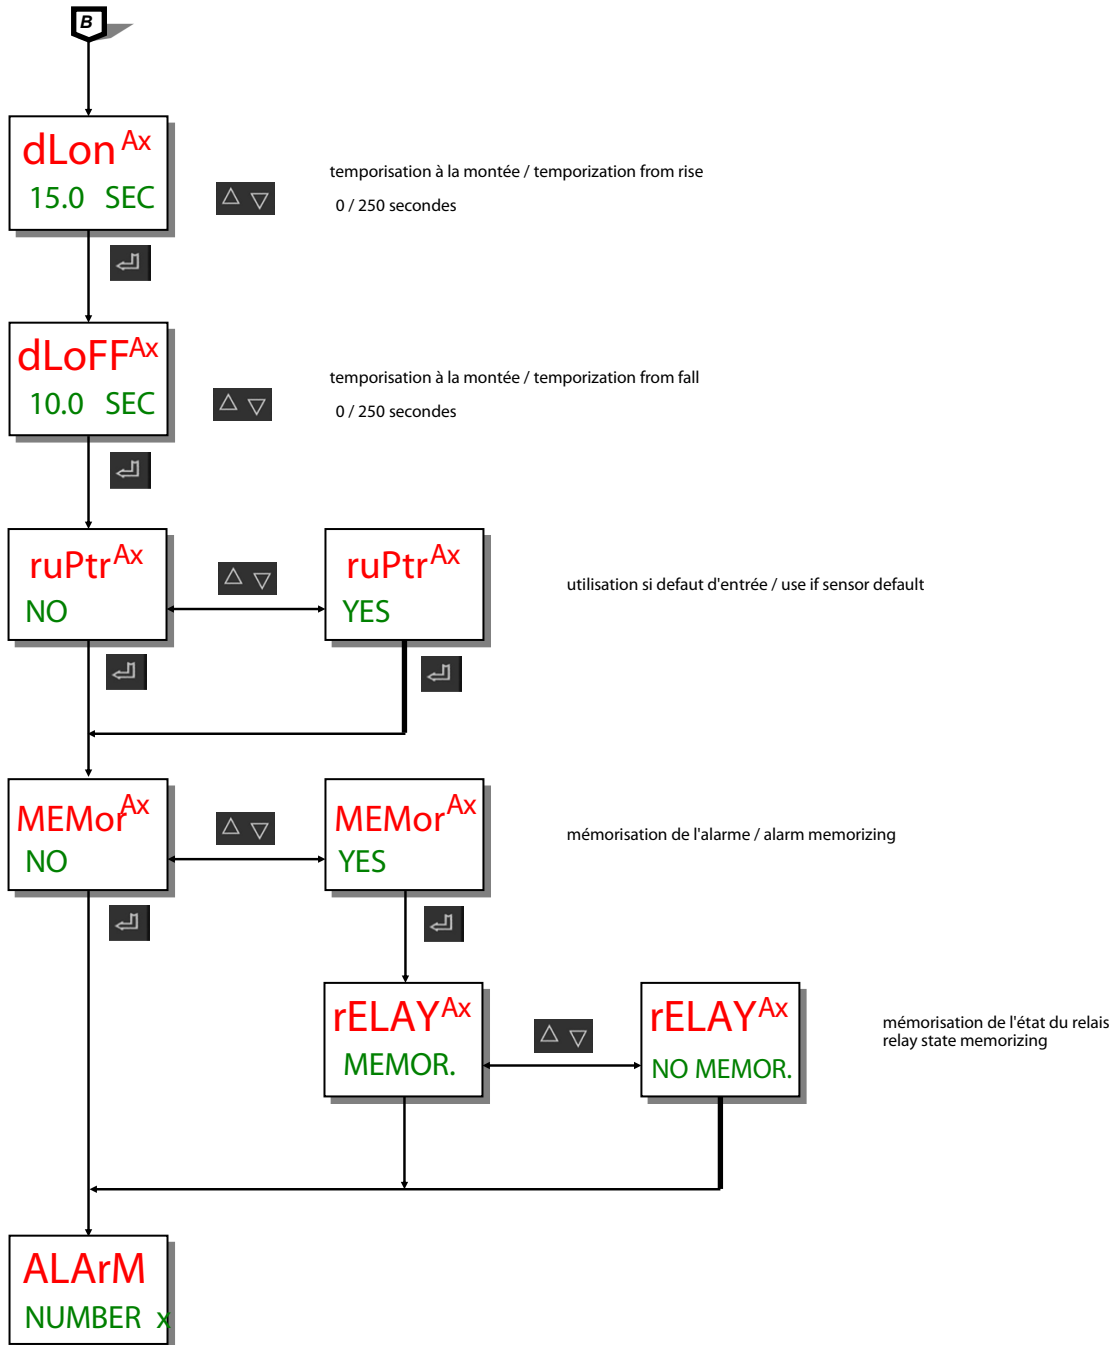

Menu paramètres / Parameters menu

2/2

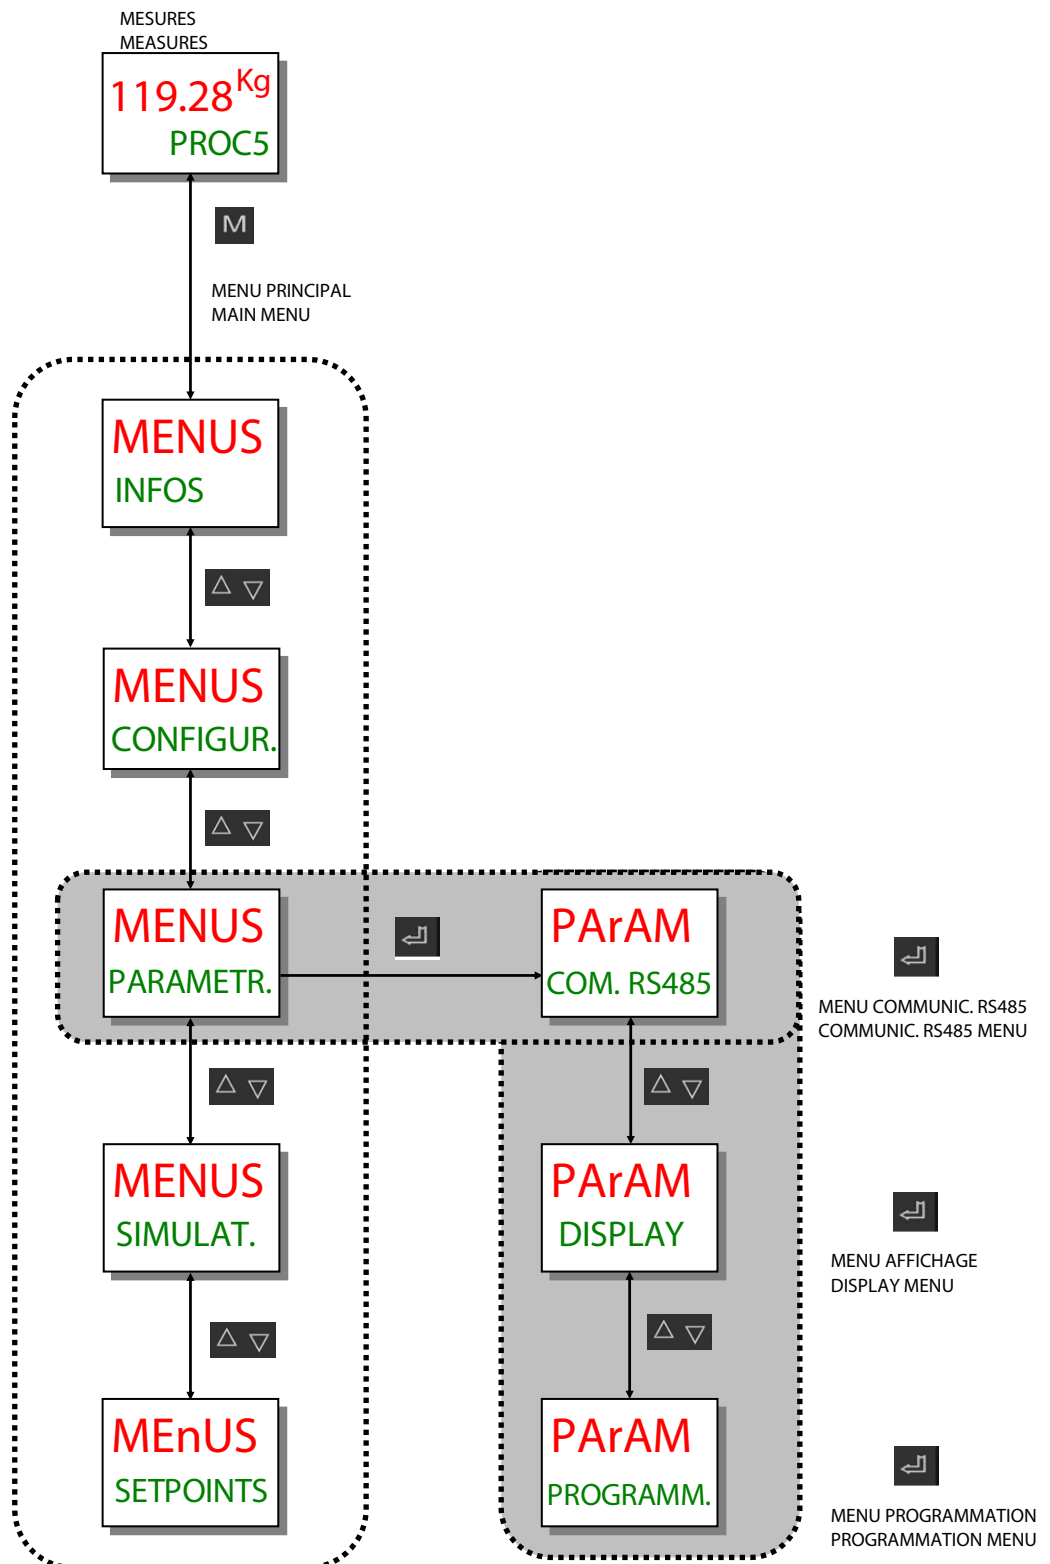



PROGRAMMATION / PROGRAMMING

Menu communication RS485 / Communication RS485 menu



PArAM
COM. RS485



bAUdS^{RS}
9600



1200 bds
2400 bds
4800 bds
9600 bds
19200 bds
38400 bds
115200 bds

vitesse de transmission / baud rate




AdrES^{RS}
14

adresse Modbus / Modbus adress
1 / 254

PArAM
COM. RS485


PROGRAMMATION / PROGRAMMING GENERALITES / GENERAL POINTS

Menu affichage / Display menu Glossaire / Glossary

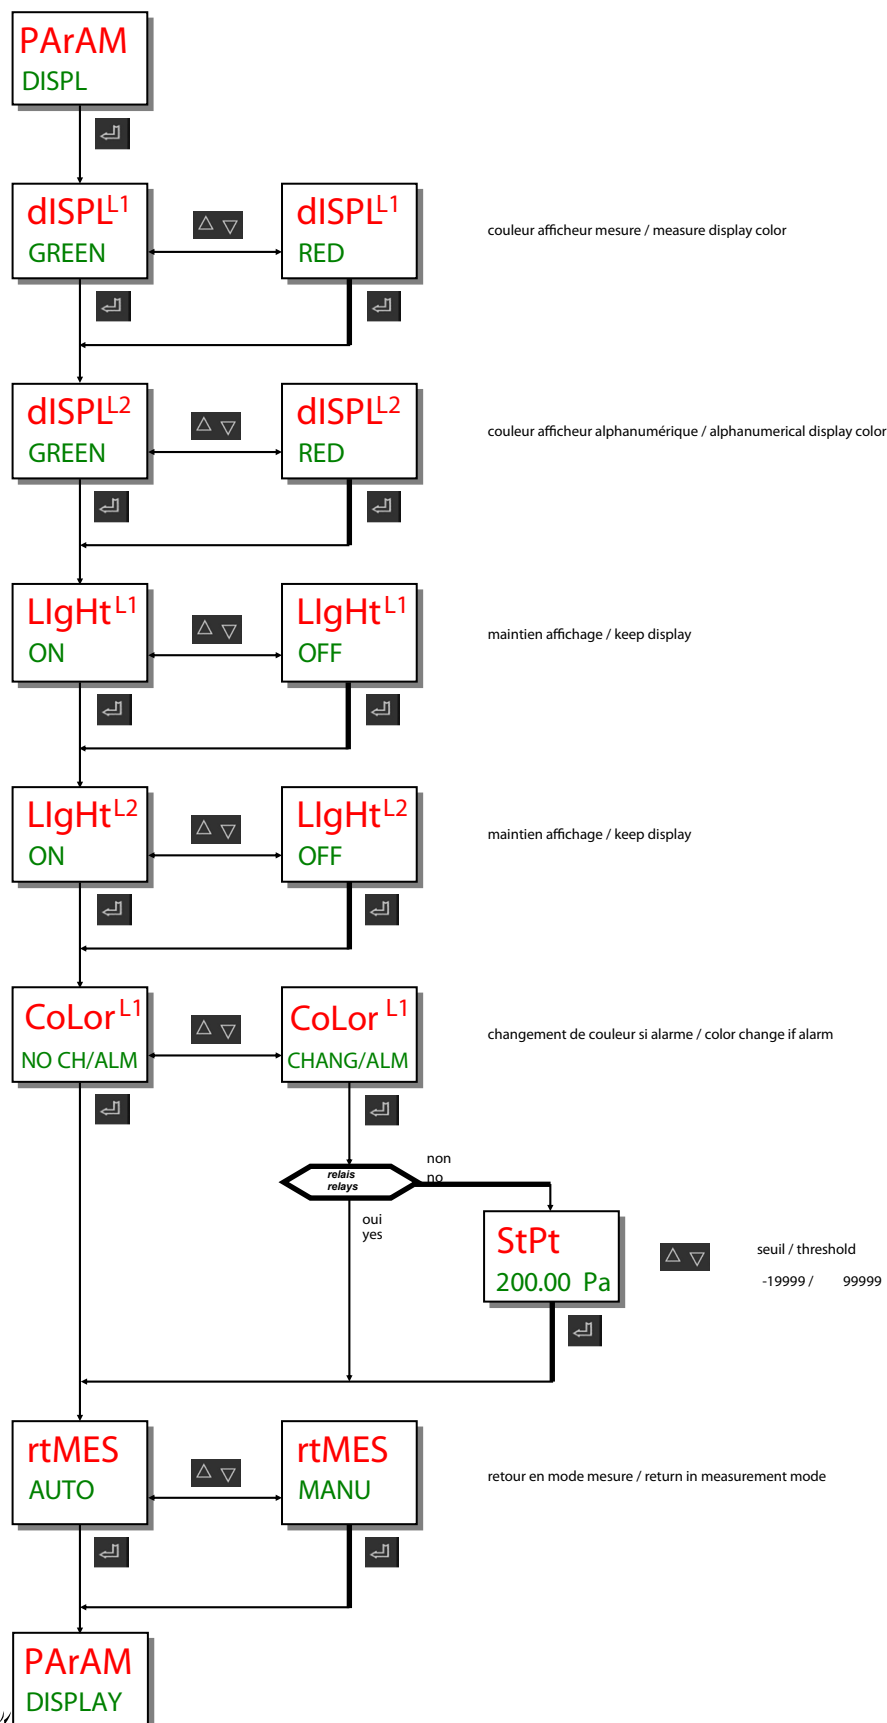

PROGRAMMATION / PROGRAMMING


Menu programmation / Programmation menu

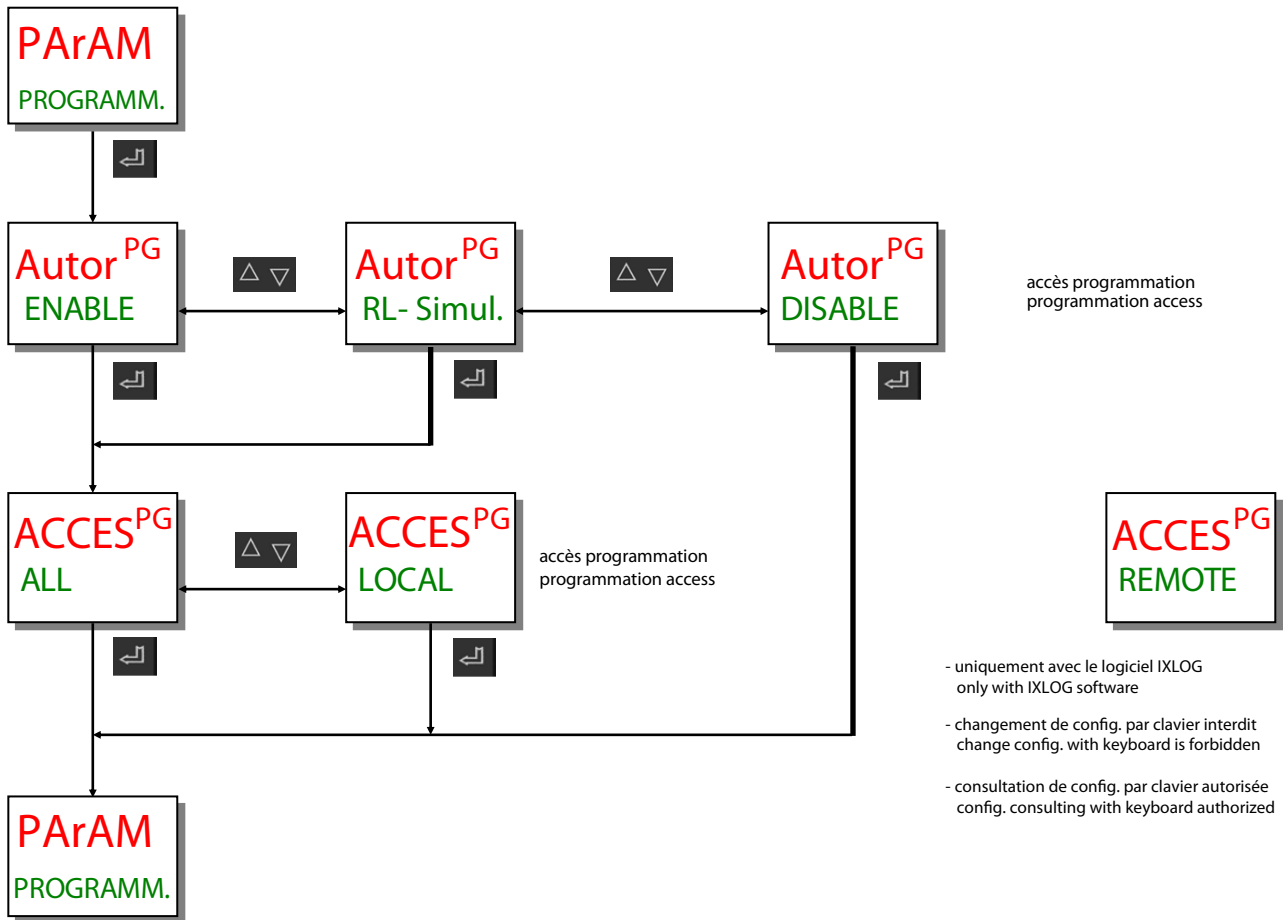




PROGRAMMATION / PROGRAMMING

Menu seuils alarmes / Alarms thresholds menu

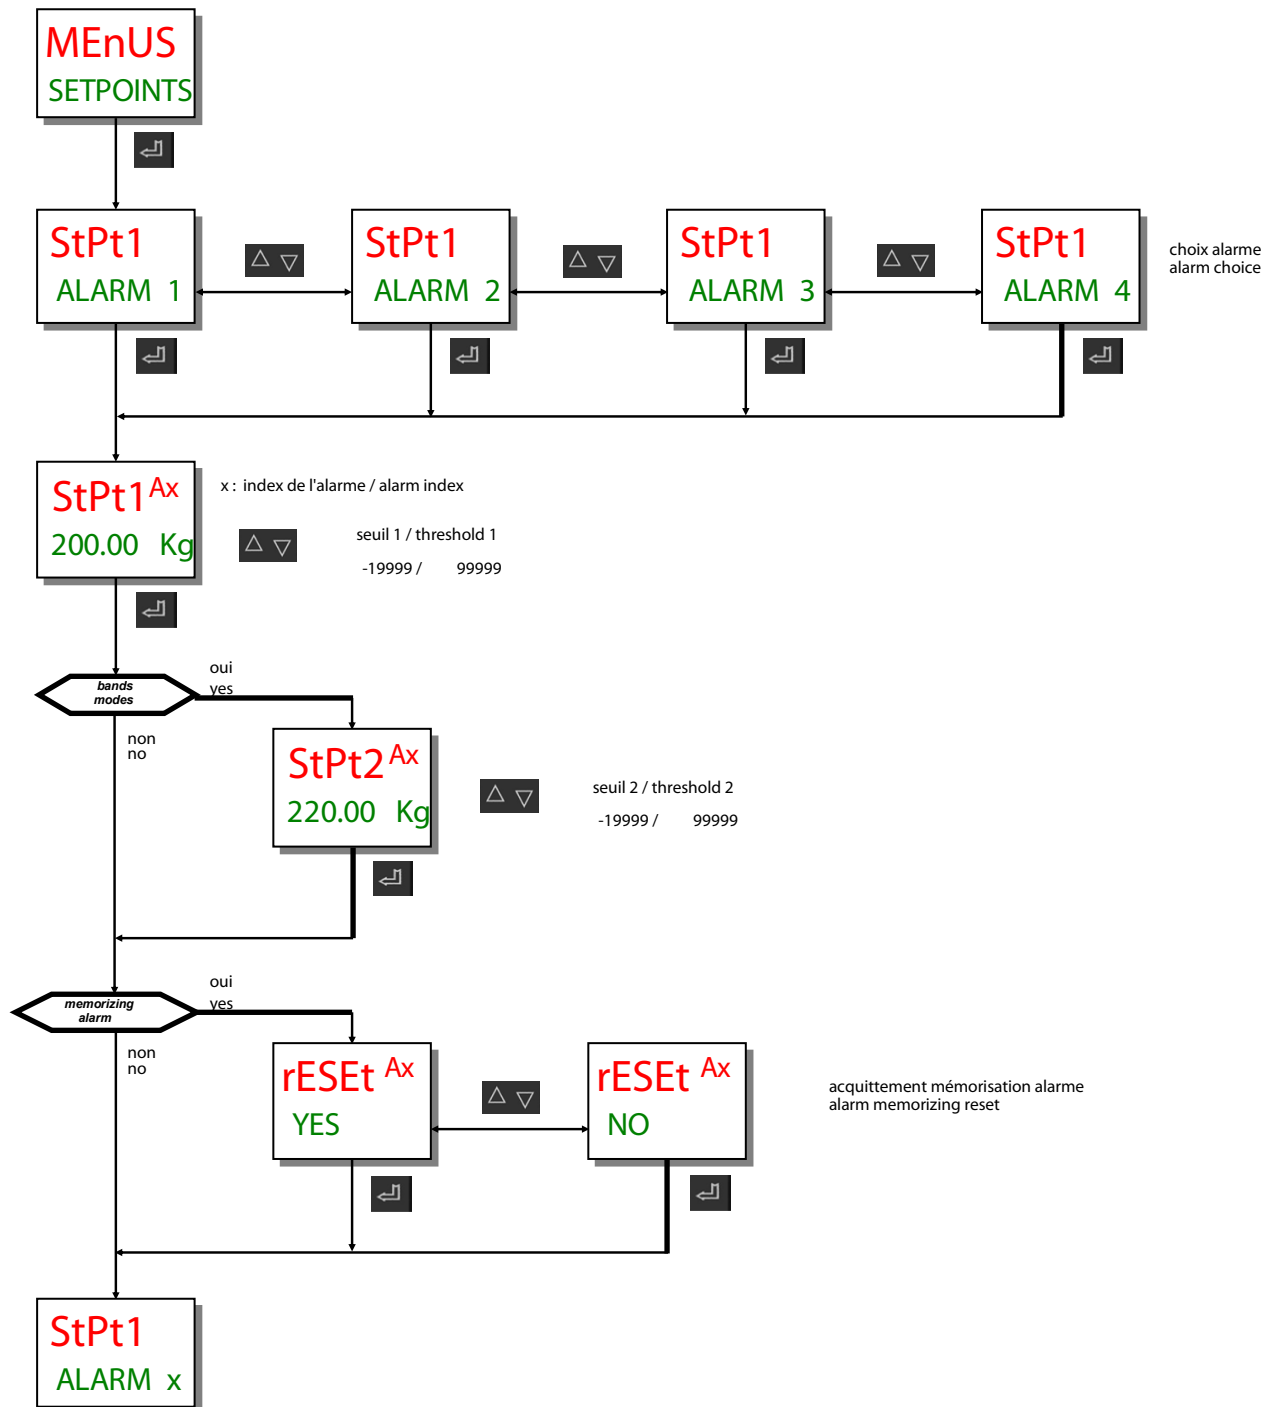

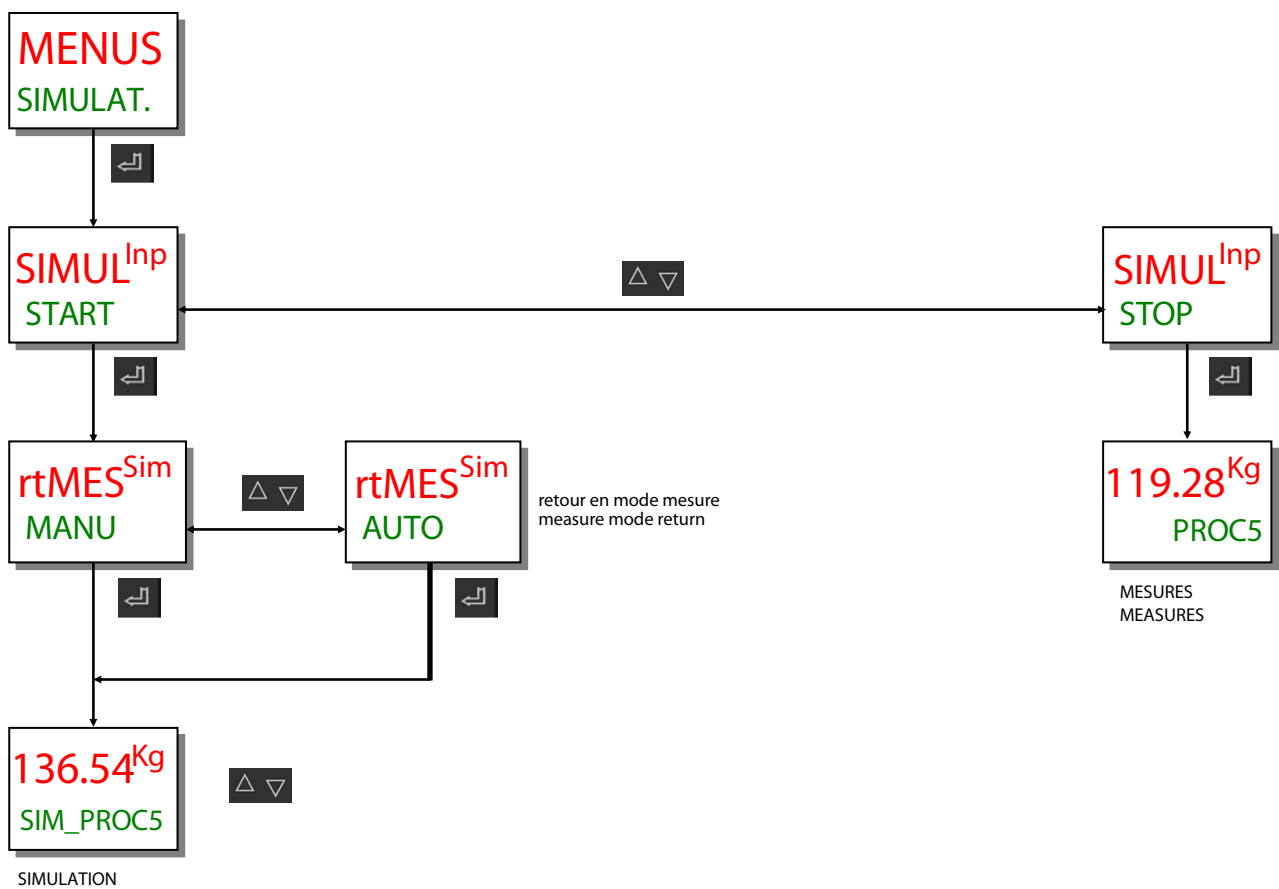


PROGRAMMATION / PROGRAMMING


Raz / Reset




RAZ MINI MESURE MINI MEASURE RESET

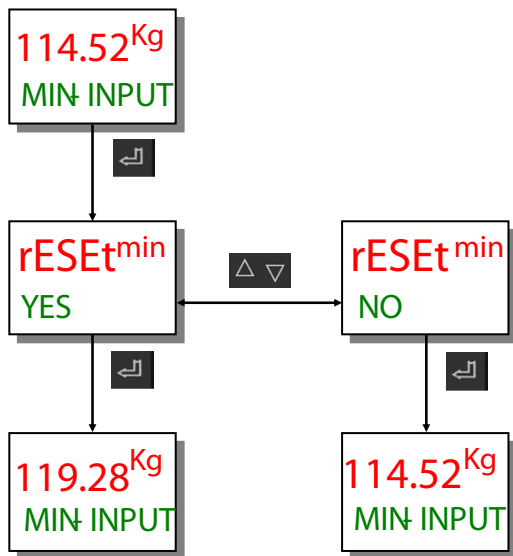


RAZ MAXI MESURE MAXI MEASURE RESET

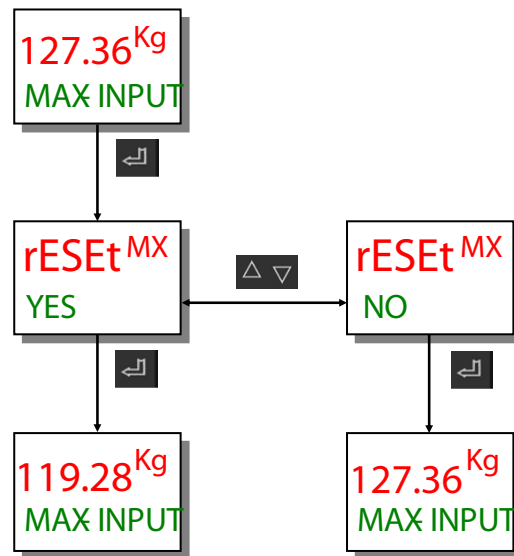

RAZ MINI OUTPUTS MINI OUTPUTS RESET

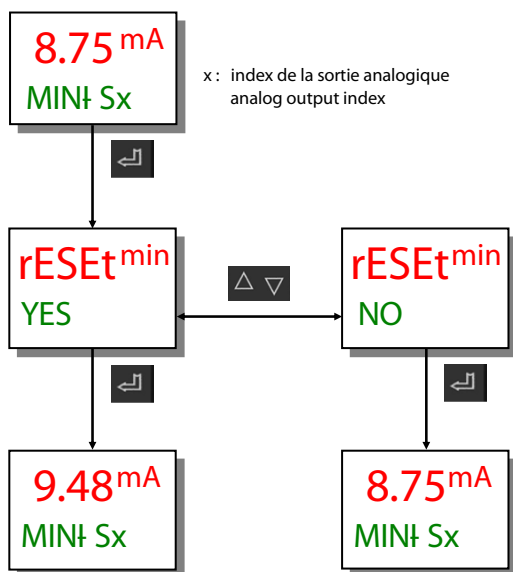


RAZ MAXI OUTPUTS MAXI OUTPUTS RESET

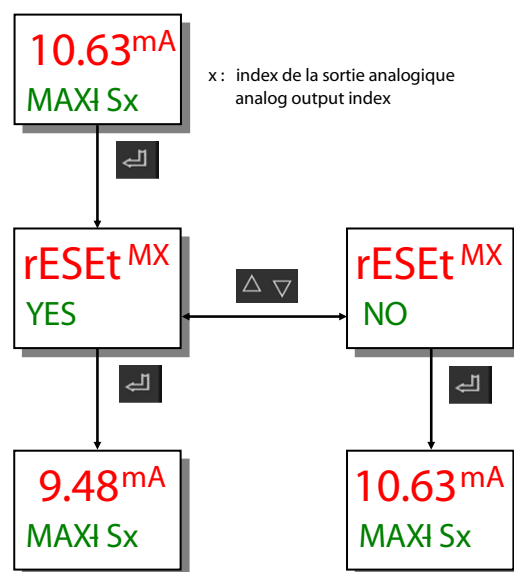



PROGRAMMATION / PROGRAMMING

Menu tarage / Tare menu

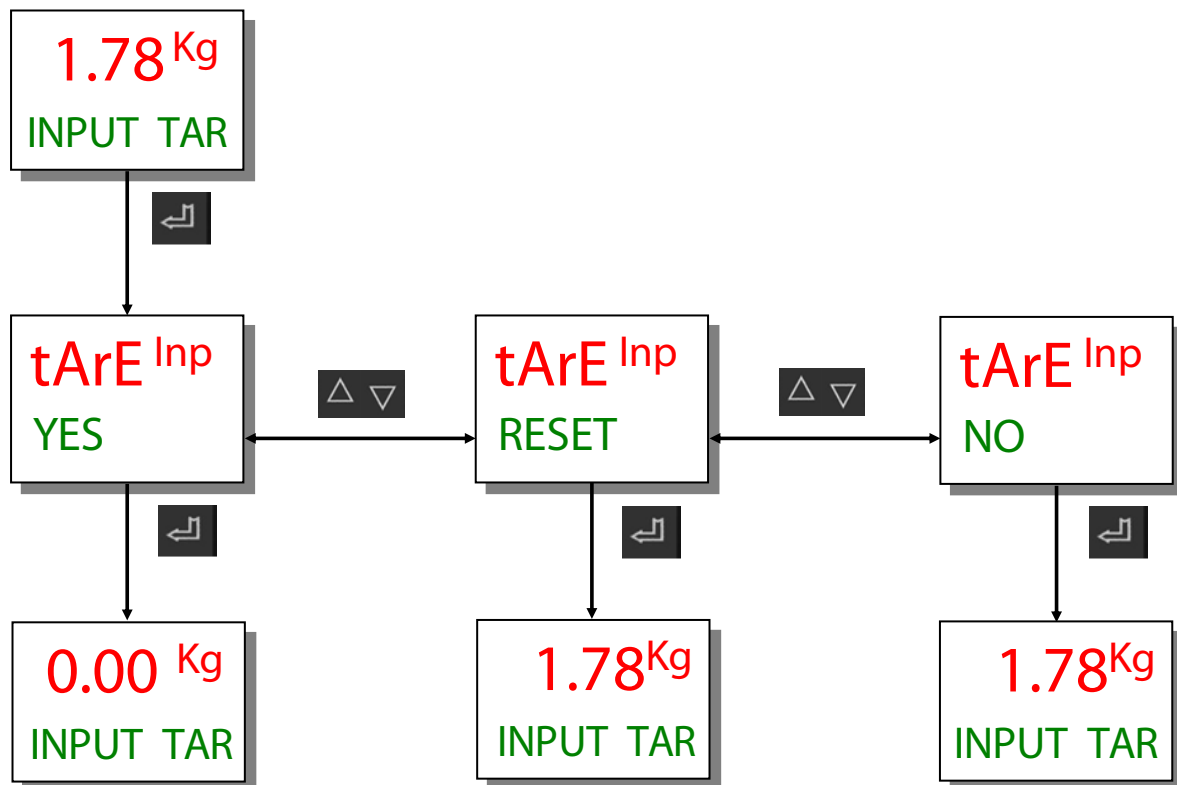



Rupture capteur (ruPtr)

En cas de rupture capteur, le message (ruPtr) s'affiche en clignotant. La rupture capteur ne peut être que sur les entrées process dont le début de l'échelle est supérieur à 0 (4-20mA, 1-5 V, 2-10 V), sur les entrées potentiométriques, et sur les entrées température.

Dépassement de capacité d'affichage (UnderFlow-----) (OverFlow-----)

En cas de dépassement de capacité d'affichage,

Le message (OverFlow-----) apparaît pour un signal supérieur à la fin d'échelle.

Le message (UnderFlow-----) apparaît pour un signal inférieur au début d'échelle.

Calibre SPEC

Lors de la programmation des entrées process ou température, il est possible de zoomer sur une partie du signal afin de dilater l'affichage ou le signal de sortie.

CUT OFF (Cut)

La fonction "Cut off" s'applique à l'affichage des signaux de process et de potentiomètre, et est destinée à considérer comme valeur égale à «début d'affichage» toutes valeurs inférieures au seuil de Cut off programmé.

Square root (rOOt)

En mode « rOOt », la racine carrée(appliquée à l'affichage et aux sorties) est calculée en fonction de l'entrée exprimée en pourcentage.

En mode ϕ

En mode d'affichage « Input ϕ », l'affichage montre la valeur physique mesurée de l'entrée :

- mA pour entrée courant
- mV en V pour entrée tension
- % pour entrée potentiomètre
- ohms pour entrée RTD
- mV pour entrée en Thermocouple

Tare et offset

Réglage de l'OFFSET pour tous types d'entrées.
Fonction tare uniquement pour entrée process

Sensor break(ruPtr)

When the sensor breaks or is not correctly wired, message (ruPtr) displays in flashing mode.

Break sensor can only be detected on process inputs if the beginning scale is over 0 (4-20 mA, 1-5 V, 2-10 V), on potentiometer input, and on temperature inputs.

Display or measurment overflow (UnderFlow-----) (OverFlow-----)

In case of display or measurement overflow,

The message (OverFlow-----) is for a signal above top scale.

The message (UnderFlow-----) is for a signal below beginning scale.

SPEC scale

On process or temperature inputs, zooming is possible on one part of signal to enlarge display or output signal.

CUT OFF (Cut)

"Cut off" function is operating for process and potentiometer signals display, and must be considered as value equal to 0 all values under the programmed Cut off threshold.

Square root (rOOt)

In « rOOt » mode , square root (applied to display & outputs) is done with input given in percentage.

In ϕ

In « Input ϕ » display mode, display shows physical input values of the entrance :

- mA for current input
- mV in V for voltage input
- % for potentiometer input
- ohms for RTD input
- mV for Thermocouple input

Tare and offset

OFFSET setting for all inputs type except temperature.
TARE setting for wheighting use.



GENERALITES / GENERAL POINTS

Lexique / Lexicon



alm	: alarme / alarm
ana.	: analogique / analog
bdhi	: bande haute / band high
bdlo	: bande basse / band low
cjc	: compensation soudure froide / cold junction compensation
cntr	: contraste / contrast
conf	: configuration / configuration
cutf	: cutof / cutof
disa	: interdit / disable
disp	: affichage / display
dlay	: temporisation / delay
dlof	: temporisation off / delay off
dlon	: temporisation on / delay on
enab	: autorisé / enable
extr	: externe / extern
filt	: filtre / filter
func	: fonction / function
hyst	: hystérésis / hysteresis
inpt	: entrée / input
intr	: interne / intern
inφ	: mesure physique / physical measure
limt	: limitation / limitation
line	: linéaire / linear
memo	: mémorisation / memorizing
mesu	: mesure / measure
nbpt	: nombre de points / points number
offs	: offset / offset
outp	: sortie / output
parm	: paramètres / parameters
poin	: virgule / decimal point
pot.	: potentiomètre / potentiometer
prog	: programmation / programmation
reso	: résolution / resolution
res.	: résistance / resistance
retm	: retour mesure / measure return
ret.	: retour / return
rlay	: relais / relay
rlsi	: relais-simulation / relay-simulation
root	: racine carrée / square root
rset	: remise à zéro / reset
rupt	: rupture entrée / sensor break
scal	: échelle / scale
secu	: sécurité / safety
sec.	: seconde / second
SetP	: seuil alarme / alarm setpoint
sgmt	: segment / segment
simu	: simulation / simulation
snsr	: capteur / sensor
star	: démarrage / start
stat	: état / state
stp1	: seuil alarme 1 / alarm setpoint 1
stp2	: seuil alarme 2 / alarm setpoint 2
tare	: fonction tarage / tare function
val.	: valeur / value
1pt	: 1 point / 1 point
10pt	: 10 points / 10 points